



LUCHTTECHNIEK B.V.

ADVIES

NIEUWBOUW

RENOVATIE

AFZUIGINSTALLATIES

RVS AFZUIGKAPPEN

HR FILTERSYSTEMEN

LUCHTBEHANDELING

ENERGIETERUGWINNING

AIRCONDITIONING /

LUCHTWARMTEPOMPEN

LUCHTDESINFECTIE

SERVICE BINNEN 24 UUR

Industrieterrein "de Veken" 2 a
1716 KE Opmeer

Postadres: Postbus 27
1718 ZG Hoogwoud
t. 0226-353744

e. info@arcoluchttechniek.nl
w. www.arcoluchttechniek.nl

Rabobank
NL94 RABO 0355 7902 89

ABN
NL25 ABNA 0522 0940 74

K.v.K. Haarlem 36030136
BTW nr.: NL 008177843B01

REME / AOP LUCHTREINIGING

PUBLICATIE 29 OKTOBER 2020.

REME deactiveert SARS-CoV-2 met 99.9%

De mondiaal gepatenteerde REME AOP cel technologie maakt de in de lucht aanwezige (aerosole) virusdeeltjes onschadelijk.

De aerosols met verontreiniging - virusdeeltjes hoeven niet eerst langs een UV-C of UV-C LED ontsmettingslamp of door een HEPA filter te gaan.

Op 26 oktober 2020 zijn de resultaten vrijgegeven van een door een onafhankelijke partij uitgevoerd onderzoek. Hierbij is REME / AOP getest op de werkzaamheid tegen het SARS-CoV-2 virus, algemeen bekend als het coronavirus of COVID-19

De studieresultaten tonen aan dat de REME AOP zeer effectief is in het bestrijden van het SARS-CoV-2 virus. De REME AOP levert hierdoor een bewezen waardevolle bijdrage om de binnenluchtkwaliteit van publieke en commerciële ruimtes te verbeteren en zo veilig als mogelijk te maken.


REME AOP biedt een oplossing om mensen direct te beschermen tegen blootstelling aan het SARS-CoV-2 virus. (*)

De studie, uitgevoerd door Innovative Bioanalysis Laboratories in Cypress Californië, was gericht op de de-activering van SARS-CoV-2 met behulp van de gepatenteerde REME AOP technologie.

Bij de test werd gekeken naar het neutraliseren van het virus in zowel de lucht als op harde oppervlakken.

Bij de test werd het virus in een ruimte verneveld en simuleerde het niezen of hoesten van een besmet persoon. De ruimte was een grote kamer die een echt kantoor of huis met een ventilatiesysteem voorstelde. Doordat REME AOP technologie in de kamer actief was, werd het virus bij contact met 99.9% vermindert / uitgeschakeld.

Afbeelding samenvatting testen; 99.9% uitschakelen van SARS-CoV-2 bij toepassing met REME AOP technologie.

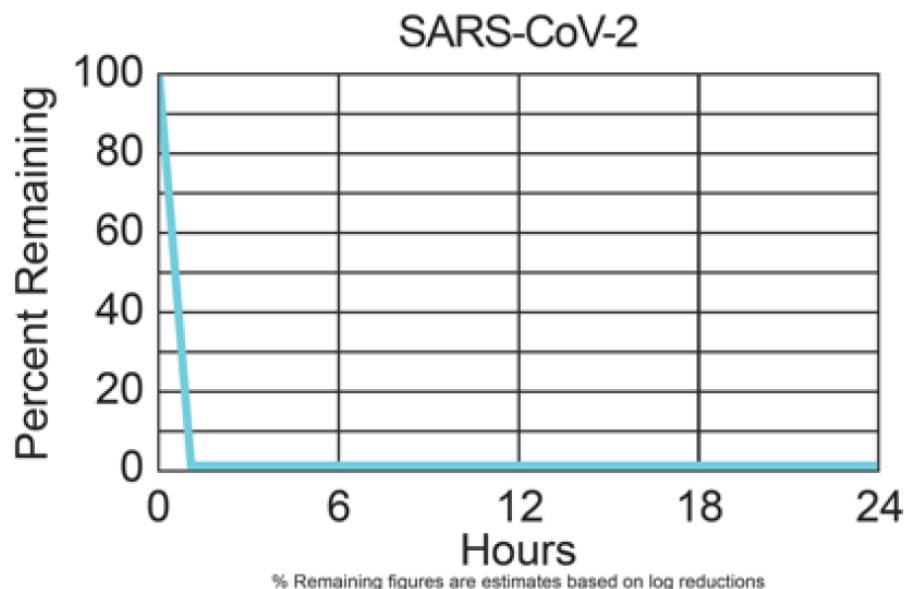



LUCHTTECHNIEK B.V.

ADVIES

NIEUWBOUW

RENOVATIE

AFZUIGINSTALLATIES

RVS AFZUIGKAPPEN

HR FILTERSYSTEMEN

LUCHTBEHANDELING

ENERGIETERUGWINNING

AIRCONDITIONING /

LUCHTWARMTEPOMPEN

LUCHTDESINFECTIE

SERVICE BINNEN 24 UUR

Industrieterrein "de Veken" 2 a
1716 KE Opmeer

Postadres: Postbus 27
1718 ZG Hoogwoud
t. 0226-353744

e. info@arcoluchttechniek.nl
w. www.arcoluchttechniek.nl

Rabobank
NL94 RABO 0355 7902 89

ABN
NL25 ABNA 0522 0940 74

K.v.K. Haarlem 36030136
BTW nr.: NL 008177843B01

De REME AOP luchtzuiveringstest toont aan dat het lucht gedragen SARS-CoV-2 virus bijzonder effectief werd geneutraliseerd. In de praktijk wil dit zeggen dat het risico op besmetting van persoon op persoon door ademhalingsdeeltjes en aerosols significant wordt verminderd.

De REME AOP is een "actieve" oplossing die SARS-CoV-2 uitschakelt in door mensen bezette ruimtes. Virusdeeltjes hoeven niet meer eerst door een filter van een ventilatiesysteem te gaan om onschadelijk gemaakt te worden.

(*) Disclaimer;

De samenvatting en eventuele opmerkingen hierin zijn gebaseerd op de resultaten van een onafhankelijk laboratoriumonderzoek, uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden en vormen op geen enkele manier medische claims. De beschreven producten en technologieën zijn geen medische apparaten, en zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van ziekte.